


Типова схема підключення електроенергії

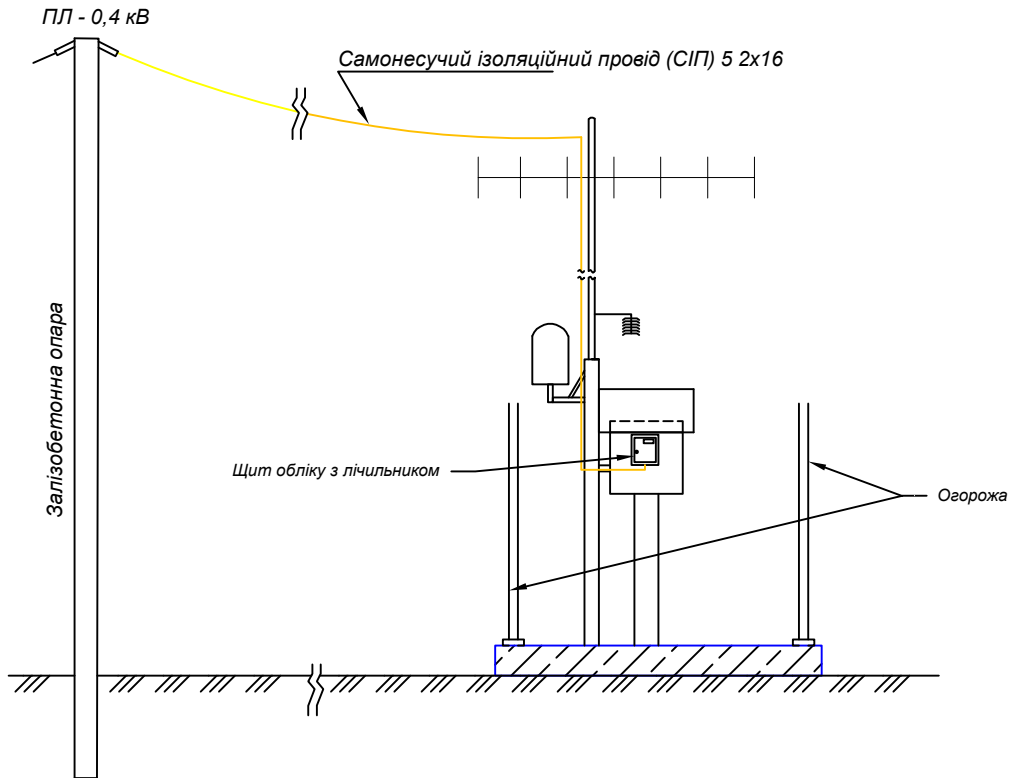

Специфікація витрат матеріалів

№ деталей	Найменування станції	Довжина кабелю, м	Опора, шт	Труба поліетиленова, м
1	АВС "Неліпино"	30.0		6.0
2	АВС "Колодне"	100.0	2	6.0
3	АВС "Руська Мокра"	10.0		6.0
4	АВС "Кобилецька Поляна"	50.0	1	6.0
5	АВС "Роман-Потік"	10.0		6.0
6	АВС "Форнош"	10.0		6.0
7	АВС "Бабічка"	10.0		6.0
8	АВС "Мочило"	10.0		6.0

Інв.№под	Підпис і дата					25439929-1474		ГР-18		
						Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АВС - Туся 2)				
Зам.інв.№	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Типова схема підключення електроенергії (I черга будівництва)	Стадія	Лист	Листів
	Нач.від.	Сорока О.І.				2021		П	35	60
	ГІП	Шпак О.В.				2021				
	Розробив	Белєй Д.М.				2021				
	Перевірів	Сорока О.І.				2021	Специфікація витрат матеріалів	БУВР Туся ВКП "ЗАКАРПАТТЯВОДПРОЕКТ"		